


2021 年 12 月

永瀬ダム 自動濁度装置 測定結果一覧表

※濁度測定器は、ホルマジン標準液 (FTU) を使用して校正しています。

自動濁度計設置場所


Table with columns for dates (1日 to 31日), water depth (水深 0.5 to 40), temperature (水温), and turbidity (濁度) measurements.

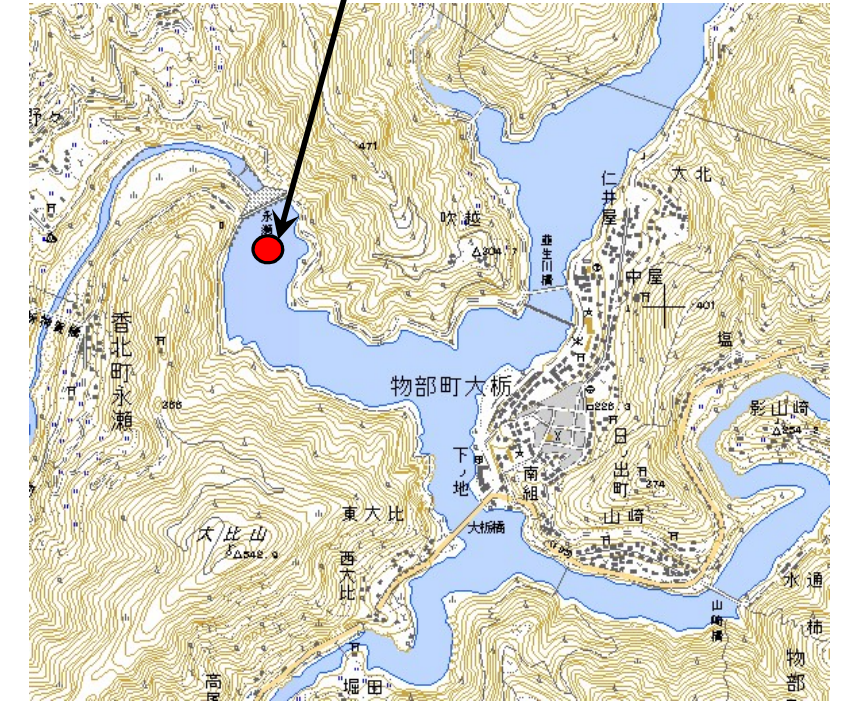

▲永瀬ダム周辺 位置図




▲自動濁度計 全景

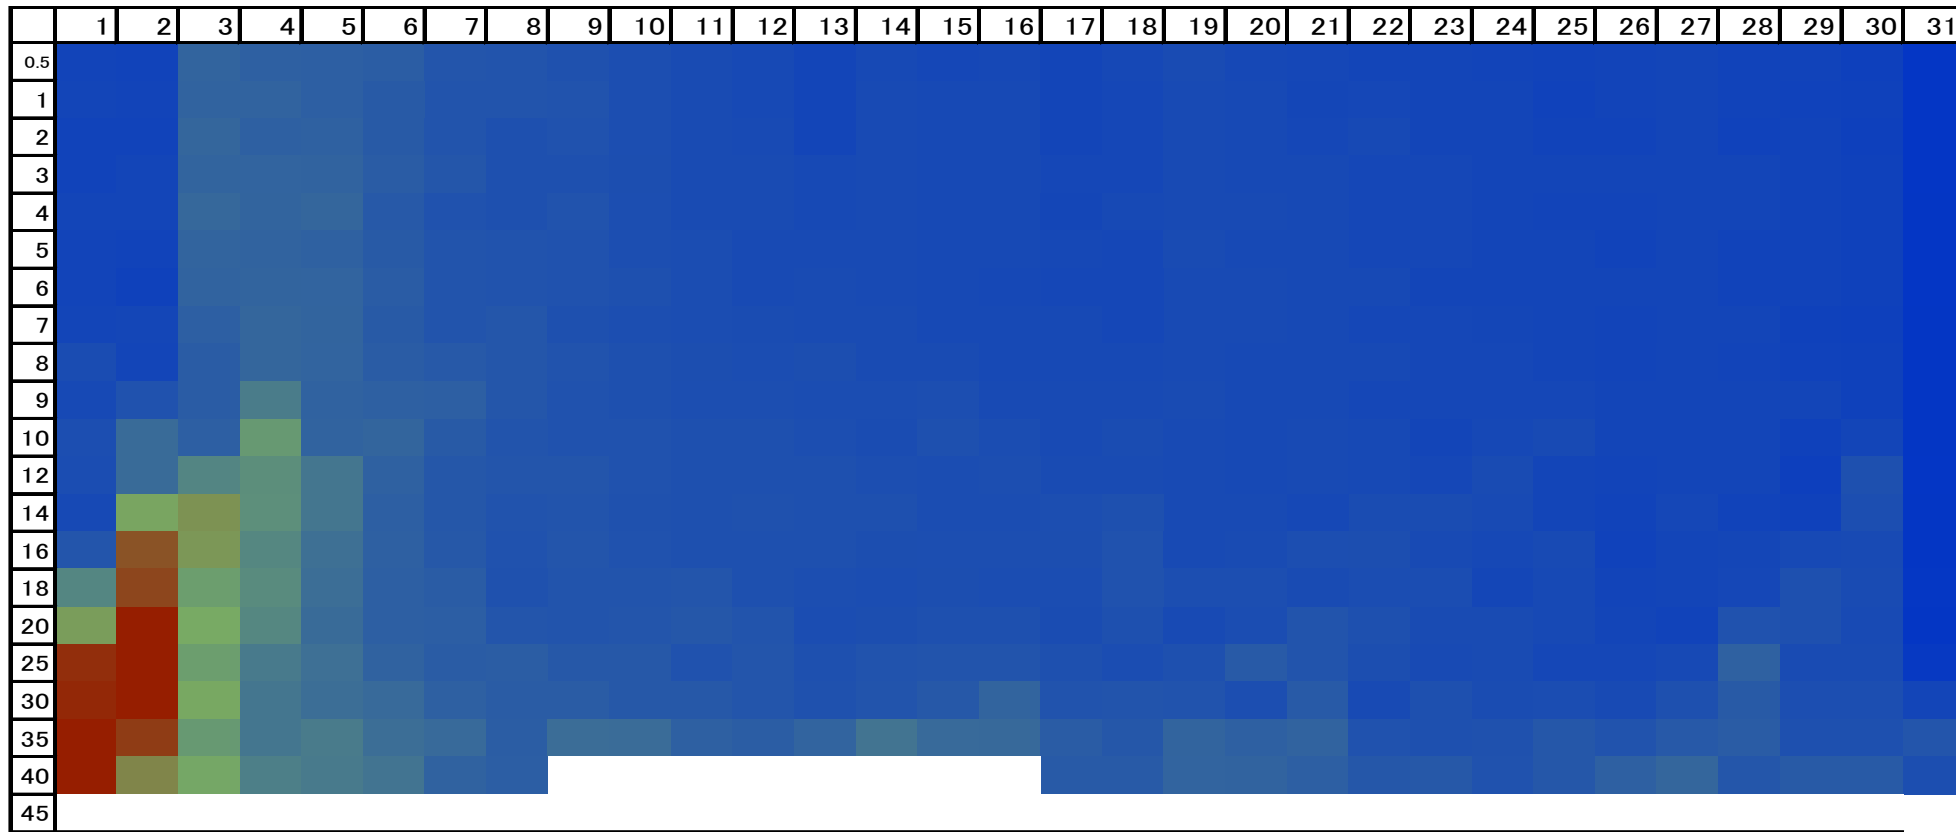

Color scale legend for FTU: 50 (red), 45 (orange-red), 40 (orange), 35 (light orange), 30 (yellow), 25 (light green), 20 (green), 15 (medium green), 10 (dark green), 5 (blue).

永瀬ダム堰堤上流付近に台船を浮かべ、その上に自動で濁度を取得する装置を設置しています。毎日朝9時になると測定器を沈め、設定された深度にのける濁度を計測しています。



m