


2024年4月

永瀬ダム 自動濁度装置 測定結果一覧表

※濁度測定器は、ホルマジン標準液 (FTU) を使用して校正しています。

自動濁度計設置場所

| 水深 | 1日 | | 2日 | | 3日 | | 4日 | | 5日 | | 6日 | | 7日 | | 8日 | | 9日 | | 10日 | | 11日 | | 12日 | | 13日 | | 14日 | | 15日 | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 | 水温 | 濁度 |
| 0.5 | 13.2 | 10.6 | 14.4 | 9.6 | 14.7 | 8.9 | 14.0 | 8.6 | 13.8 | 6.2 | 14.7 | 4.8 | 15.2 | 4.6 | 15.9 | 4.8 | 16.0 | 3.4 | 13.9 | 2.9 | 14.6 | 2.4 | 14.7 | 2.4 | 15.2 | 2.4 | 15.5 | 2.4 | 16.1 | 2.0 |
| 1 | 13.3 | 10.8 | 14.4 | 9.1 | 14.8 | 8.6 | 14.0 | 8.4 | 13.9 | 5.6 | 14.7 | 5.6 | 15.2 | 4.8 | 15.9 | 4.6 | 16.0 | 3.7 | 13.9 | 2.9 | 14.6 | 2.4 | 14.7 | 2.4 | 15.2 | 2.4 | 15.5 | 2.0 | 16.1 | 1.8 |
| 2 | 13.4 | 10.0 | 14.5 | 9.4 | 14.8 | 9.4 | 14.2 | 10.0 | 14.0 | 6.0 | 14.7 | 5.1 | 15.2 | 4.8 | 15.9 | 4.6 | 15.9 | 3.9 | 13.9 | 3.1 | 14.6 | 2.4 | 14.7 | 2.4 | 15.2 | 2.2 | 15.5 | 2.0 | 16.1 | 1.8 |
| 3 | 13.5 | 13.6 | 14.5 | 11.5 | 14.8 | 10.5 | 14.2 | 9.4 | 13.9 | 6.7 | 14.6 | 5.6 | 15.2 | 4.8 | 15.9 | 4.8 | 15.9 | 4.9 | 13.9 | 2.7 | 14.6 | 2.7 | 14.7 | 2.4 | 15.2 | 2.0 | 15.5 | 2.0 | 16.1 | 1.8 |
| 4 | 13.4 | 15.3 | 14.4 | 11.5 | 14.8 | 11.5 | 13.7 | 8.4 | 13.7 | 5.8 | 14.6 | 6.2 | 15.2 | 5.6 | 15.9 | 5.1 | 15.7 | 4.3 | 13.9 | 3.1 | 14.6 | 2.7 | 14.7 | 2.4 | 15.2 | 2.4 | 15.5 | 2.0 | 16.1 | 1.8 |
| 5 | 12.9 | 17.4 | 14.1 | 14.2 | 14.7 | 11.7 | 13.0 | 7.9 | 13.4 | 6.0 | 14.6 | 5.8 | 15.2 | 5.6 | 15.8 | 5.1 | 15.2 | 3.7 | 13.9 | 3.1 | 14.6 | 2.7 | 14.7 | 2.4 | 15.2 | 2.4 | 15.5 | 2.0 | 16.1 | 2.0 |
| 6 | 12.4 | 16.5 | 13.6 | 14.4 | 14.2 | 13.6 | 12.6 | 9.4 | 13.0 | 6.5 | 14.1 | 6.0 | 15.0 | 5.6 | 15.4 | 5.1 | 14.3 | 4.1 | 13.9 | 2.7 | 14.5 | 2.4 | 14.6 | 2.4 | 15.0 | 2.4 | 15.4 | 2.4 | 16.0 | 2.0 |
| 7 | 12.2 | 17.0 | 12.9 | 14.4 | 13.4 | 13.8 | 12.3 | 11.5 | 12.8 | 7.2 | 13.6 | 5.6 | 14.0 | 4.8 | 14.5 | 4.8 | 13.5 | 3.4 | 13.9 | 3.1 | 14.4 | 2.4 | 14.6 | 2.4 | 14.8 | 2.0 | 15.1 | 2.2 | 15.4 | 2.0 |
| 8 | 12.0 | 17.4 | 12.4 | 14.1 | 12.7 | 13.8 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 7.5 | 13.2 | 5.8 | 13.4 | 5.1 | 13.8 | 4.8 | 13.0 | 3.7 | 13.8 | 3.1 | 14.3 | 2.4 | 14.3 | 2.4 | 14.4 | 2.2 | 14.5 | 2.0 | 14.8 | 2.2 |
| 9 | 11.8 | 14.6 | 12.1 | 12.7 | 12.4 | 13.8 | 12.1 | 13.2 | 12.6 | 7.9 | 12.9 | 6.2 | 13.0 | 5.1 | 13.3 | 4.6 | 12.8 | 3.4 | 13.7 | 3.4 | 14.0 | 2.4 | 14.0 | 2.7 | 14.0 | 2.2 | 14.2 | 2.2 | 14.3 | 2.4 |
| 10 | 11.8 | 13.6 | 11.9 | 12.4 | 12.1 | 14.2 | 12.0 | 13.6 | 12.5 | 8.6 | 12.7 | 6.0 | 12.8 | 5.6 | 13.0 | 4.8 | 12.7 | 3.7 | 13.4 | 3.4 | 13.7 | 2.4 | 13.7 | 2.4 | 13.6 | 2.4 | 14.0 | 2.4 | 14.0 | 2.4 |
| 12 | 11.6 | 14.6 | 11.7 | 14.6 | 11.8 | 14.2 | 11.9 | 13.6 | 12.2 | 8.9 | 12.5 | 6.5 | 12.7 | 5.3 | 12.8 | 4.6 | 12.5 | 3.7 | 12.9 | 3.7 | 13.3 | 2.9 | 13.2 | 2.7 | 13.3 | 2.4 | 13.6 | 2.2 | 13.6 | 2.0 |
| 14 | 11.4 | 9.1 | 11.6 | 13.4 | 11.7 | 12.2 | 11.7 | 12.2 | 12.0 | 11.3 | 12.4 | 8.4 | 12.6 | 7.5 | 12.5 | 5.6 | 12.2 | 5.3 | 12.8 | 4.8 | 13.0 | 3.4 | 12.9 | 3.4 | 13.2 | 3.1 | 13.2 | 2.9 | 13.3 | 2.9 |
| 16 | 11.0 | 4.6 | 11.4 | 6.7 | 11.5 | 6.0 | 11.4 | 6.8 | 11.9 | 9.6 | 12.1 | 8.7 | 12.3 | 8.6 | 12.2 | 7.2 | 11.6 | 6.2 | 12.6 | 6.2 | 12.7 | 6.0 | 12.6 | 4.9 | 13.0 | 4.6 | 12.8 | 3.9 | 12.8 | 3.7 |
| 18 | 10.6 | 2.4 | 10.9 | 2.4 | 10.8 | 2.9 | 11.0 | 3.7 | 11.4 | 4.3 | 11.5 | 3.4 | 11.6 | 3.4 | 11.4 | 4.1 | 10.9 | 3.2 | 12.1 | 4.8 | 12.1 | 4.8 | 12.2 | 4.8 | 12.5 | 3.7 | 12.3 | 3.2 | 12.3 | 3.1 |
| 20 | 9.7 | 2.4 | 9.9 | 1.8 | 9.8 | 1.8 | 10.3 | 2.2 | 10.8 | 2.4 | 10.6 | 2.4 | 10.6 | 2.4 | 10.6 | 2.4 | 9.9 | 2.2 | 11.3 | 2.7 | 11.2 | 2.4 | 11.5 | 2.0 | 11.5 | 2.0 | 11.1 | 2.2 | 11.2 | 2.0 |
| 25 | 8.3 | 1.3 | 8.3 | 1.3 | 8.4 | 1.3 | 8.6 | 1.3 | 8.6 | 1.3 | 8.7 | 1.5 | 8.7 | 1.5 | 8.7 | 1.8 | 8.2 | 1.5 | 8.8 | 1.5 | 8.8 | 1.5 | 8.8 | 1.3 | 9.0 | 1.3 | 8.9 | 1.3 | 9.0 | 1.3 |
| 30 | 8.0 | 1.8 | 8.0 | 1.3 | 8.0 | 1.3 | 8.1 | 1.3 | 8.2 | 1.3 | 8.2 | 1.3 | 8.2 | 1.3 | 8.2 | 1.3 | 8.0 | 1.3 | 8.1 | 1.3 | 8.1 | 1.3 | 8.3 | 1.5 | 8.3 | 1.3 | 8.3 | 1.3 | 8.4 | 1.3 |
| 35 | 8.0 | 2.0 | 7.9 | 1.8 | 7.9 | 1.3 | 7.9 | 1.2 | 8.0 | 1.3 | 8.0 | 1.3 | 8.0 | 1.3 | 8.0 | 1.3 | 7.9 | 1.3 | 8.0 | 1.3 | 8.0 | 1.3 | 8.1 | 1.5 | 8.1 | 1.5 | 8.1 | 1.3 | 8.1 | 1.0 |
| 40 | 7.9 | 1.8 | 7.9 | 1.3 | 7.9 | 1.5 | 7.9 | 1.3 | 7.9 | 1.3 | 8.0 | 1.5 | 7.9 | 1.2 | 8.0 | 1.3 | 7.9 | 1.3 | 8.0 | 1.3 | 7.9 | 1.3 | 8.0 | 1.3 | 8.0 | 1.5 | 8.0 | 1.5 | 8.0 | 1.8 |

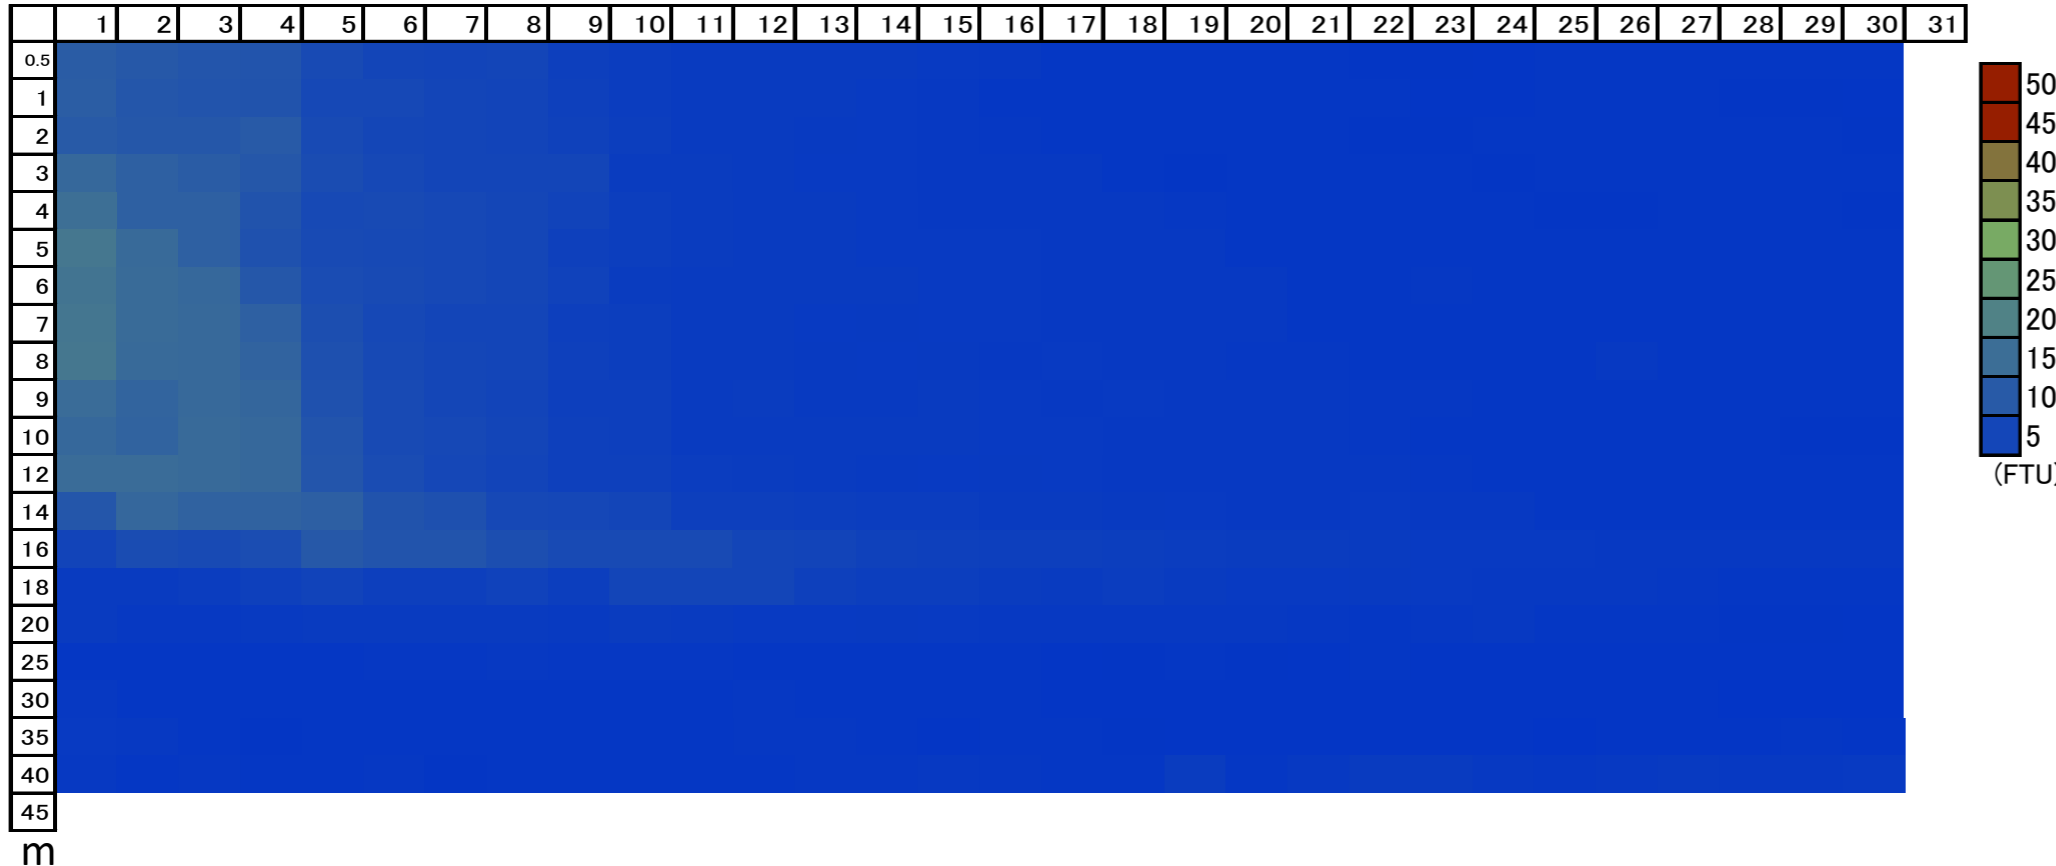

▲永瀬ダム周辺 位置図



▲自動濁度計 全景

永瀬ダム堰堤上流付近に台船を浮かべ、その上に自動濁度計を設置しています。

毎日朝9時になると測定器を沈め、設定された深度に於ける濁度を計測しています。